PCL Laboratories

## Test Report

| | |
|---|---|
| Test Reference | : TLR-6106, PRESSED WRAPOVER |
| Date of Test | : 11/08/2016 |
| Tested by | : T. BURNS, TEST TECHNICIAN |
| Coupler Type | : WRAPOVER |
| Coupler Class | : BS1139-2M |
| Comment | : SLIP TEST |
| Comment | : TEMP. 22 C |

Maximum Test Force : 1.43 kN
Remark: PASSED TEST

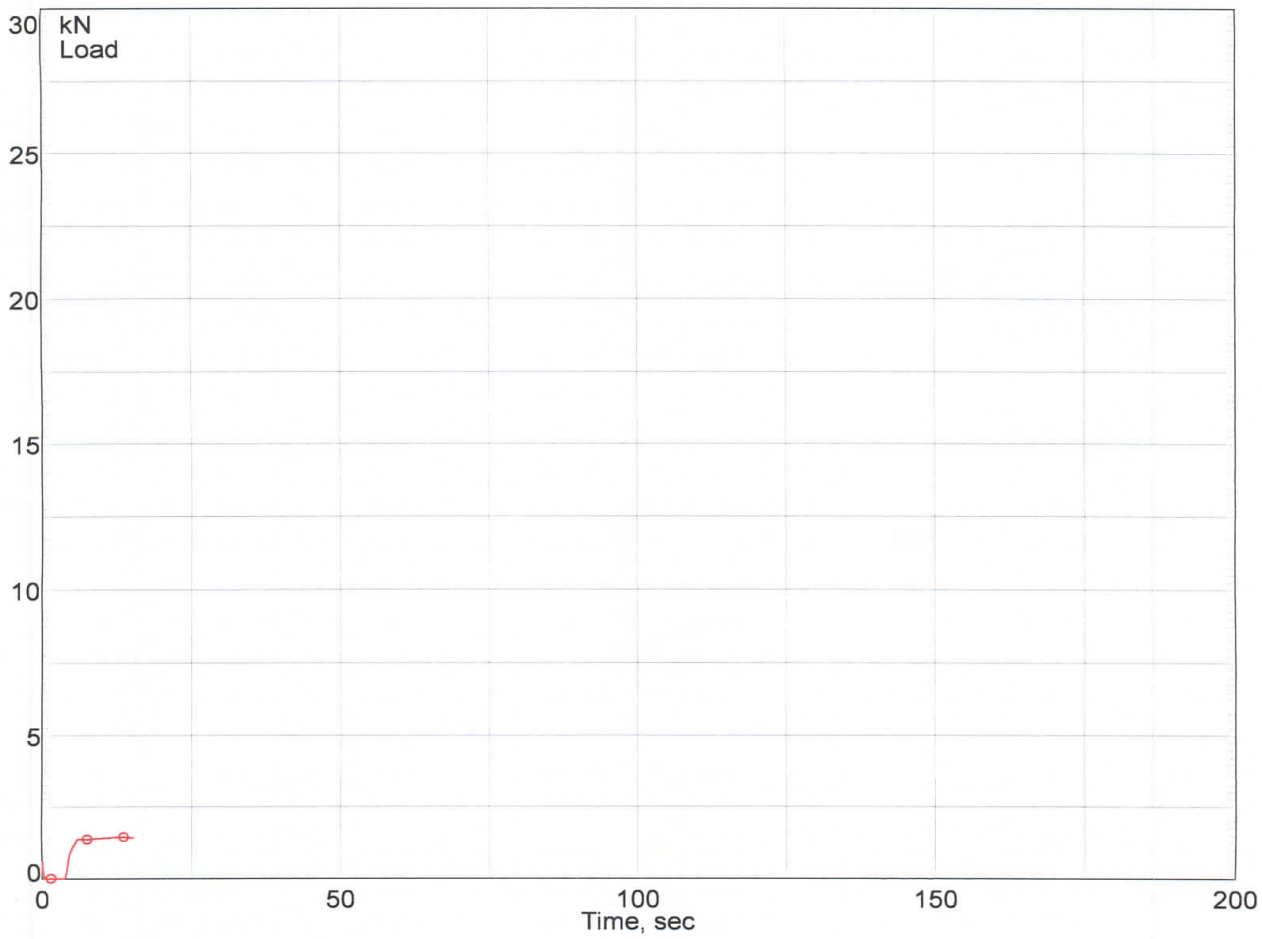


Result: PASSED TEST

PCL Laboratories

## Test Report

| | |
|---|---|
| Test Reference | : TLR-6115. PRESSED WRAPOVER |
| Date of Test | : 17/08/2016 |
| Tested by | : T. BURNS, TEST TECHNICIAN |
| Coupler Type | : WRAPOVER |
| Coupler Class | : BS1139-2M |
| Comment | : SLIP TEST |
| Comment | : TEMP.23 C |

Maximum Test Force : 1.58 kN
Remark: PASSED TEST

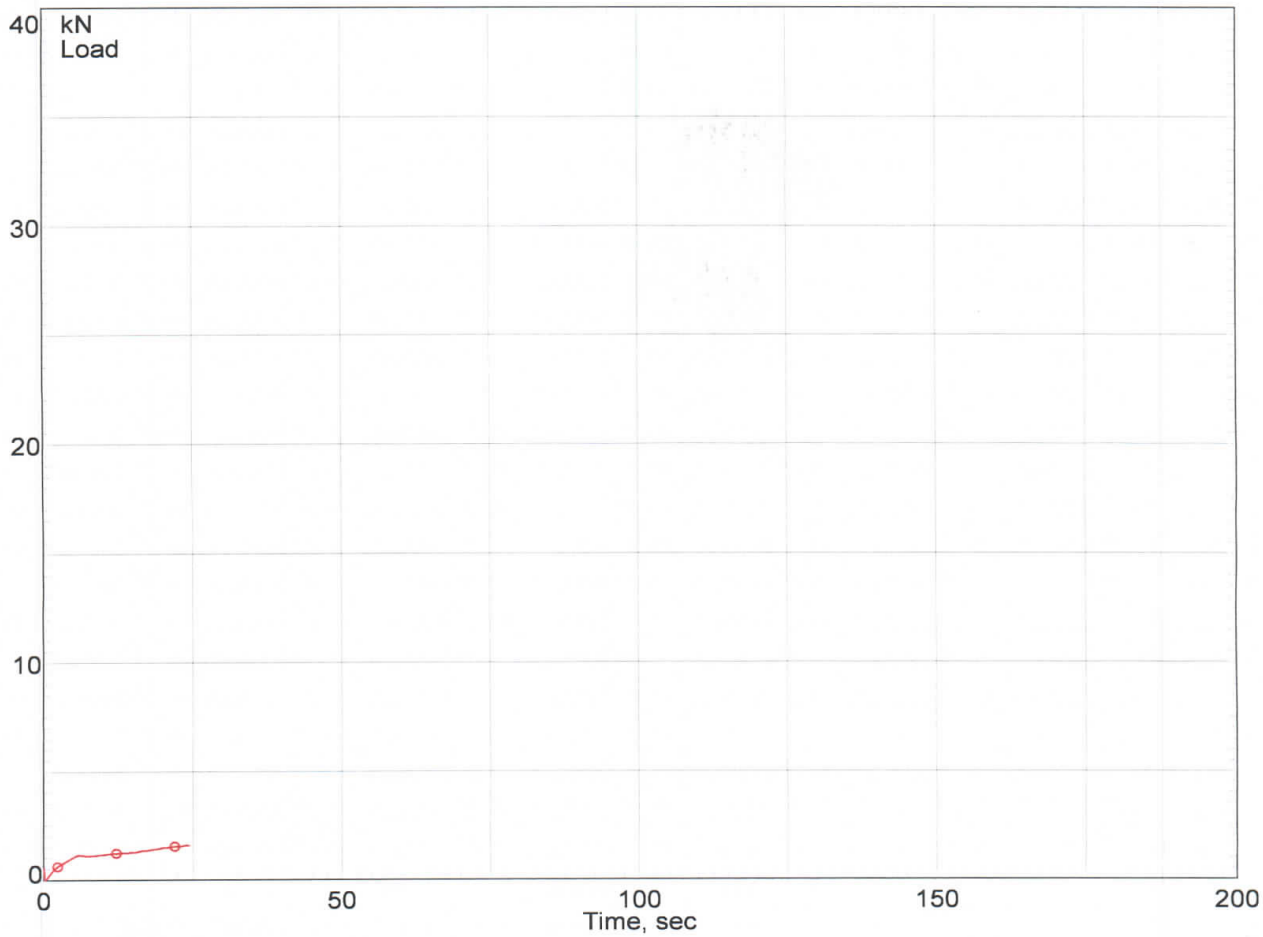


Result: PASSED TEST